


Aufbereitung Teilstrang 20 l/s (vgl. Anlage 5)

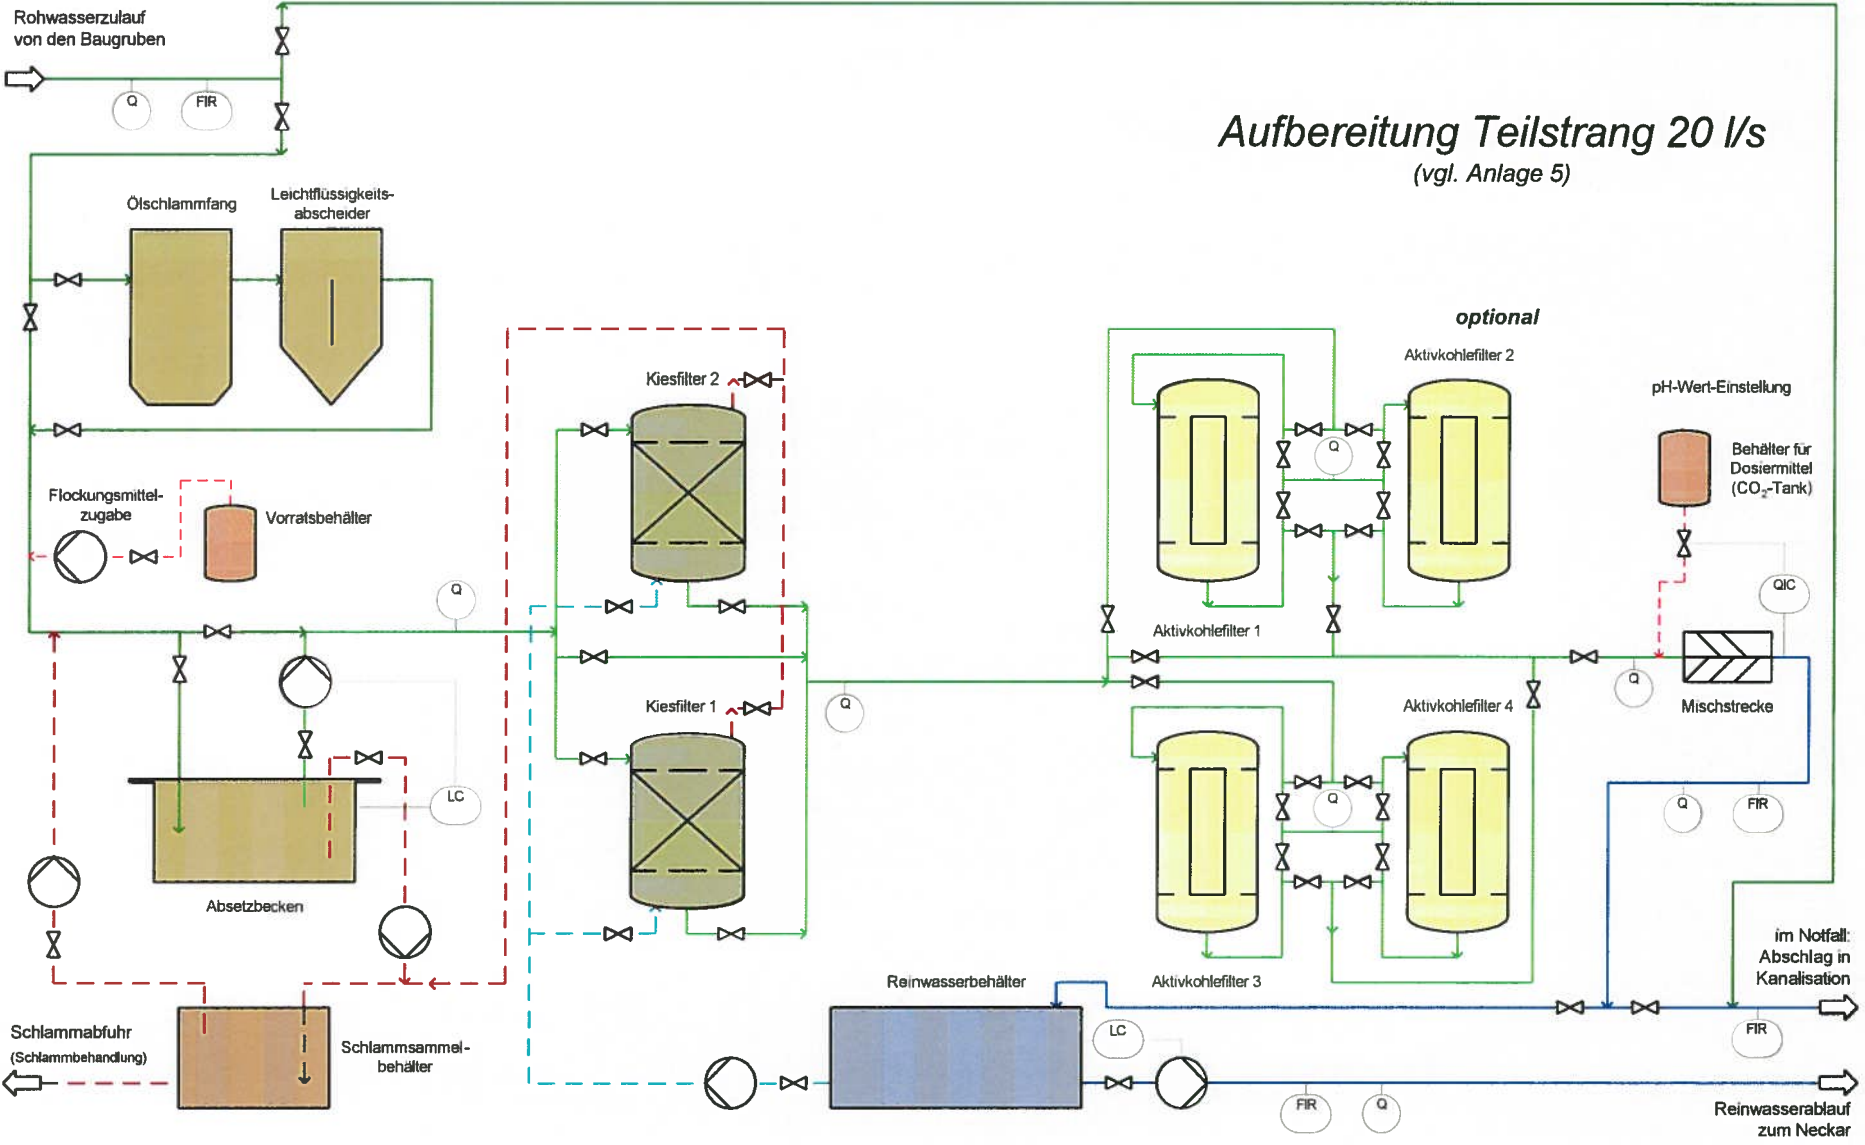

Legende.		Pumpe	—	Roh-/Reinwasser	Q	Probenahmestelle für Analyse
		Absperrmatur	- - -	Spülwasser/Schlammwasser	FIR	Durchflußanzeige und -registrierung
			- - - -	Dosiermittel	QIC	pH-Wert-Anzeige und -Regelung
			— · — ·	Steuer-/Regelverbindung	LC	Füllstandsregelung

Anmerkung: optionale Komponenten ohne graue Hinterlegung

Anlage 6.4: Stuttgart 21, PFA 1.1
Zentrales Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement
Überschuwasseraufbereitung (Verfahrensfließbild)

igi
07/1999